
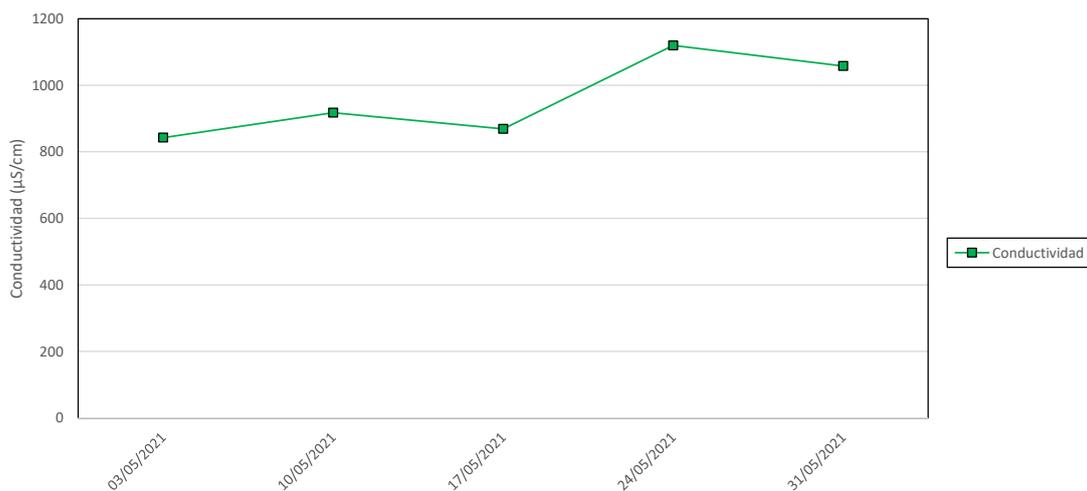


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mayo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/05/2021	20,89	8,33	842,54	8,91	43,22	0
10/05/2021	21,13	8,26	917,8	8,79	37,45	0
17/05/2021	23,44	8,21	868,9	8,31	37,85	0
24/05/2021	22,87	8,21	1119,84	8,17	62,5	0
31/05/2021	23,57	8,26	1057,84	7,75	74,13	0

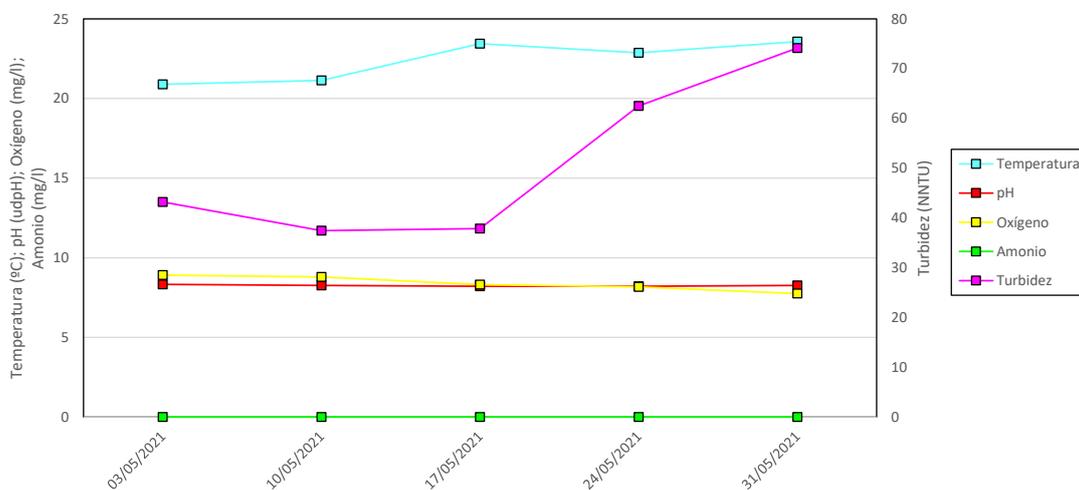

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.