
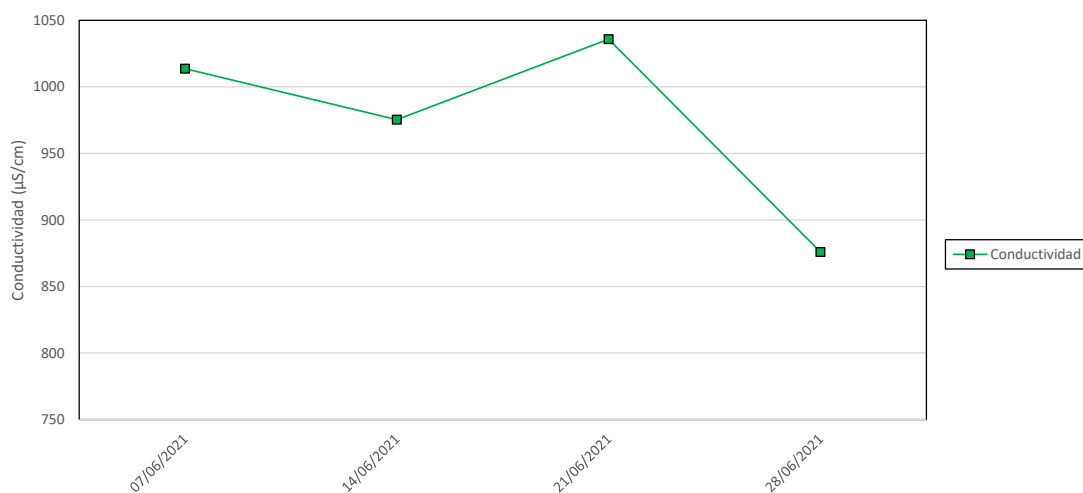


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Junio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/06/2021	24,1	8,32	1013,73	8,14	65,22	0
14/06/2021	24,2	8,28	975,35	8,04	95,01	0
21/06/2021	24,07	8,3	1035,84	8,09	70,7	0
28/06/2021	25,29	8,28	875,88	7,16	65,37	0

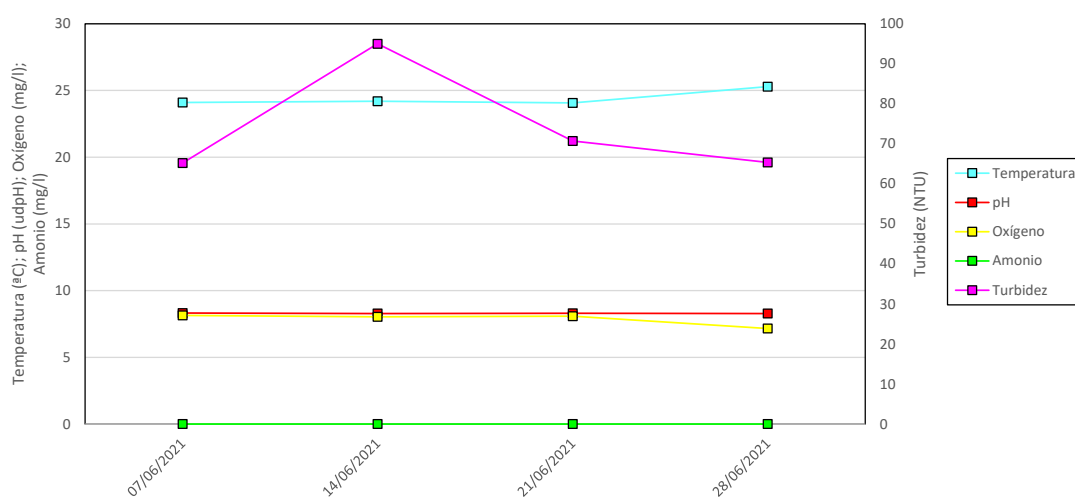

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.