
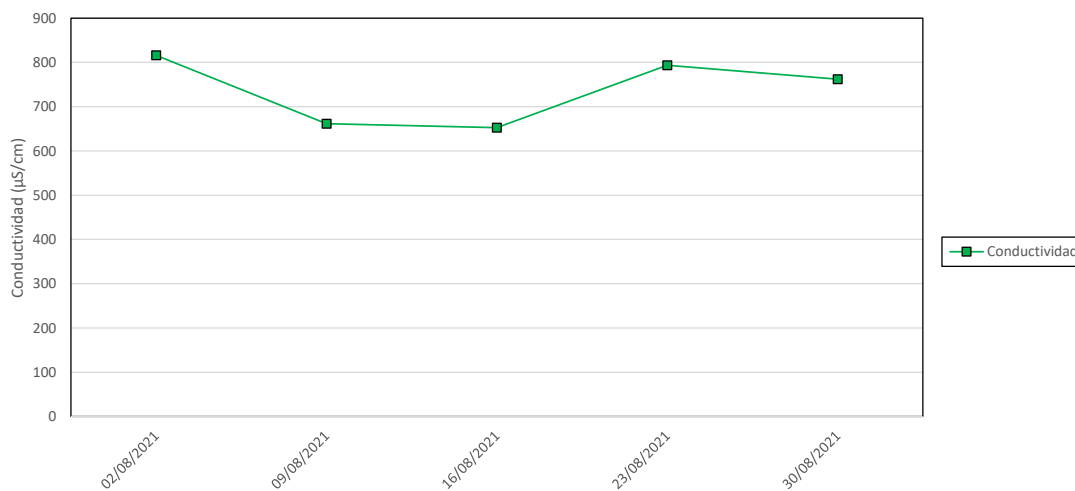


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Agosto

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/08/2021	25,55	8,28	816,07	8,16	49,29	0
09/08/2021	24,29	8,04	661,67	7,79	47,04	0
16/08/2021	24,36	8,03	652,64	7,79	23,14	0
23/08/2021	23,94	8,17	793,72	8,29	38,95	0
30/08/2021	24,18	8,25	761,93	8,42	61,16	0

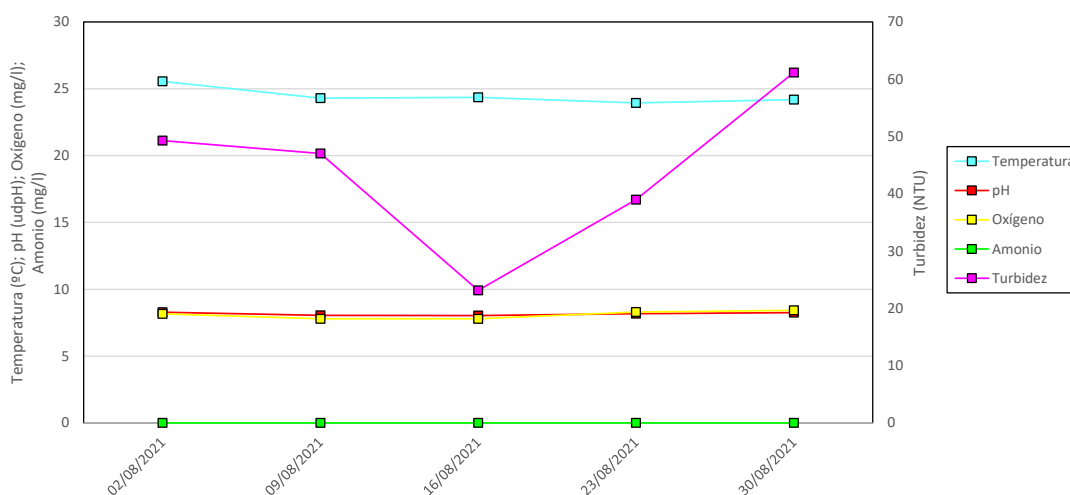

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.