
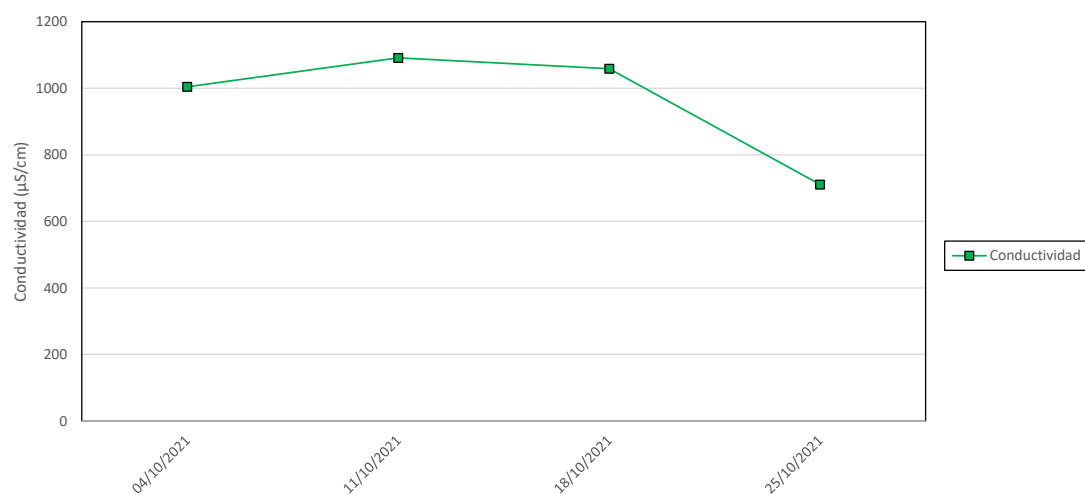


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Octubre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/10/2021	21,81	8,24	1004,43	8,64	31,54	0
11/10/2021	21,74	8,27	1091,28	9	46,4	0
18/10/2021	21,06	8,24	1058,39	7,89	40,25	0
25/10/2021	20,18	8,27	710,59	8,55	51,53	0

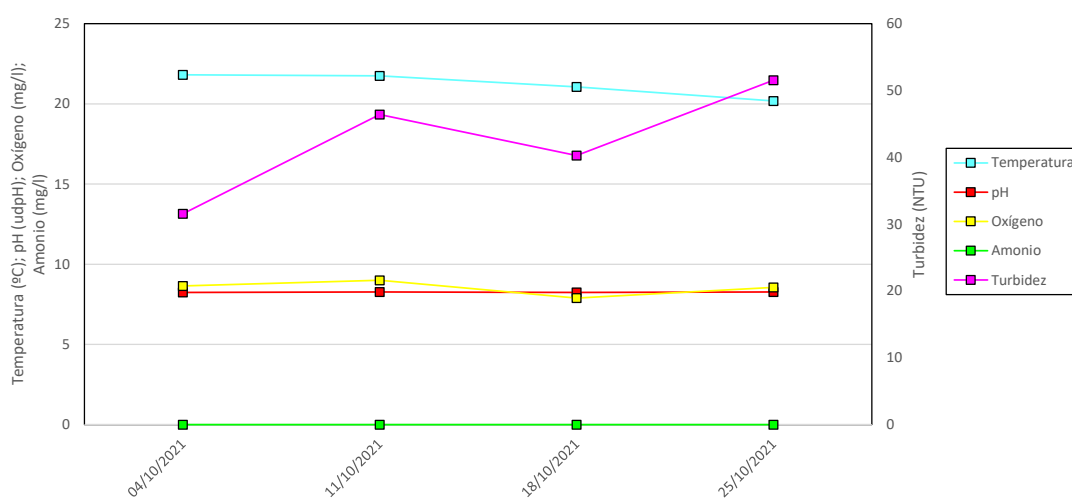

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.