
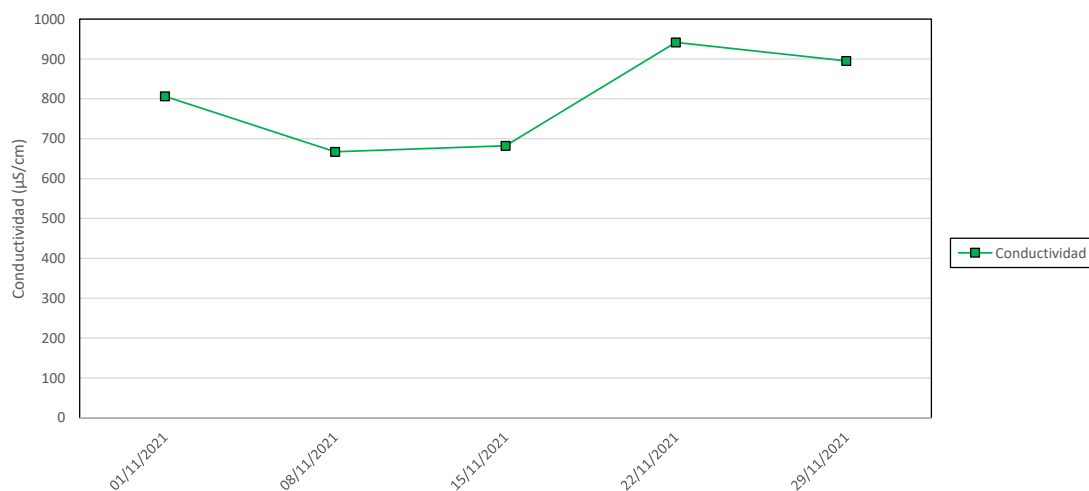


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Noviembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/11/2021	19,05	8,31	806,36	8,96	32,38	0
08/11/2021	18,05	8,32	667,21	8,99	28,66	0
15/11/2021	17,78	8,31	682,24	9,05	26,39	0
22/11/2021	15,92	8,33	941,57	9,42	19,57	0
29/11/2021	14,2	8,38	894,99	9,48	18,65	0

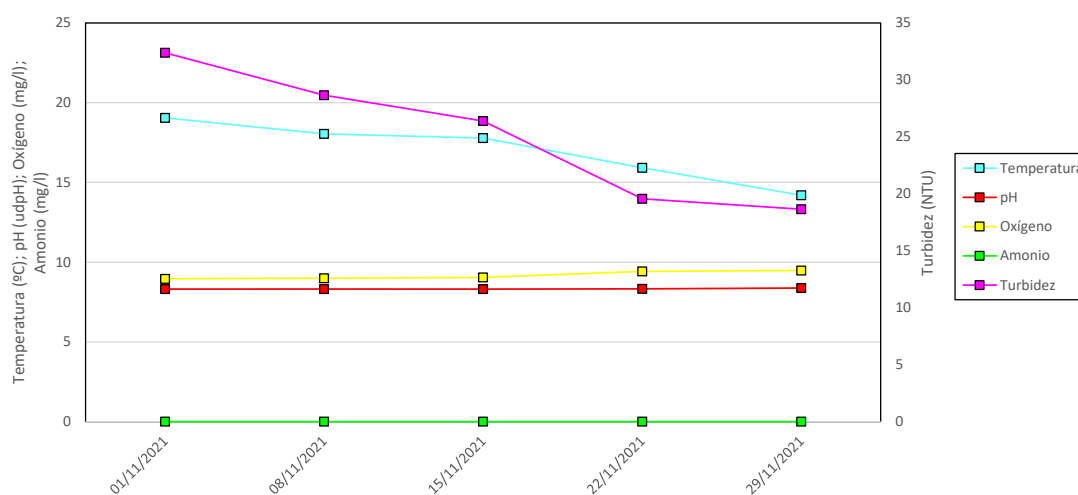

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.