
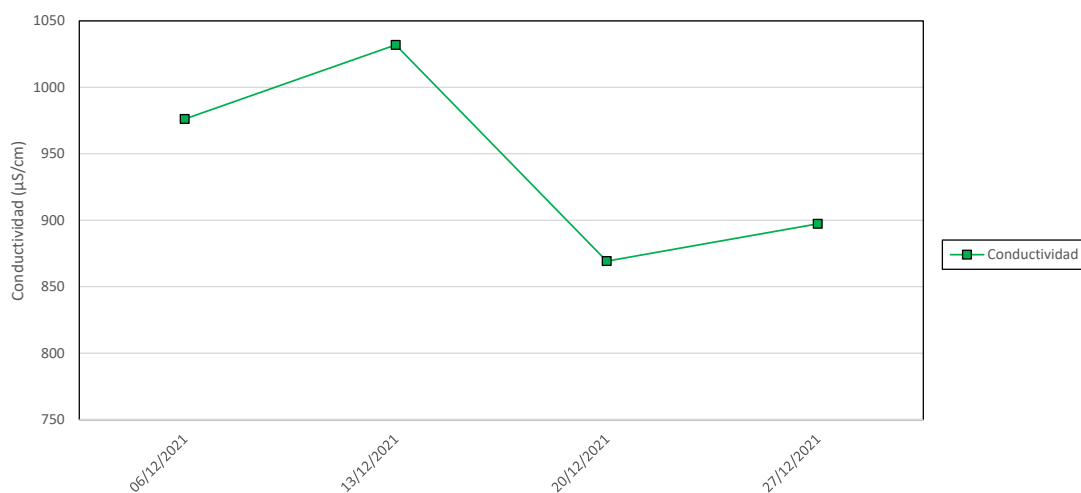


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Diciembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/12/2021	14,59	8,35	976,12	8,95	18,12	0
13/12/2021	14,34	8,32	1031,94	9,75	17,15	0
20/12/2021	14,76	8,33	869,23	9,74	16,41	0
27/12/2021	14,03	8,35	897,36	10,05	15,34	0

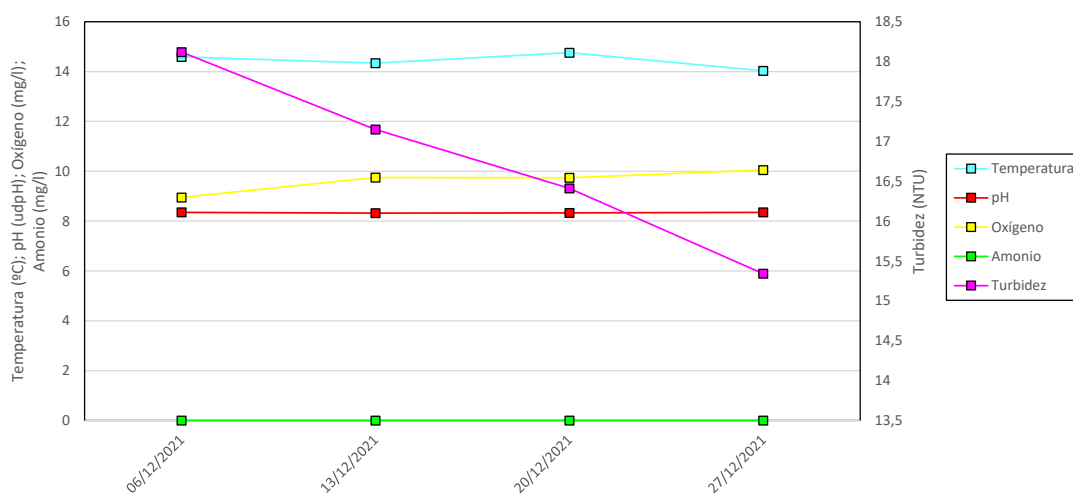

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.