
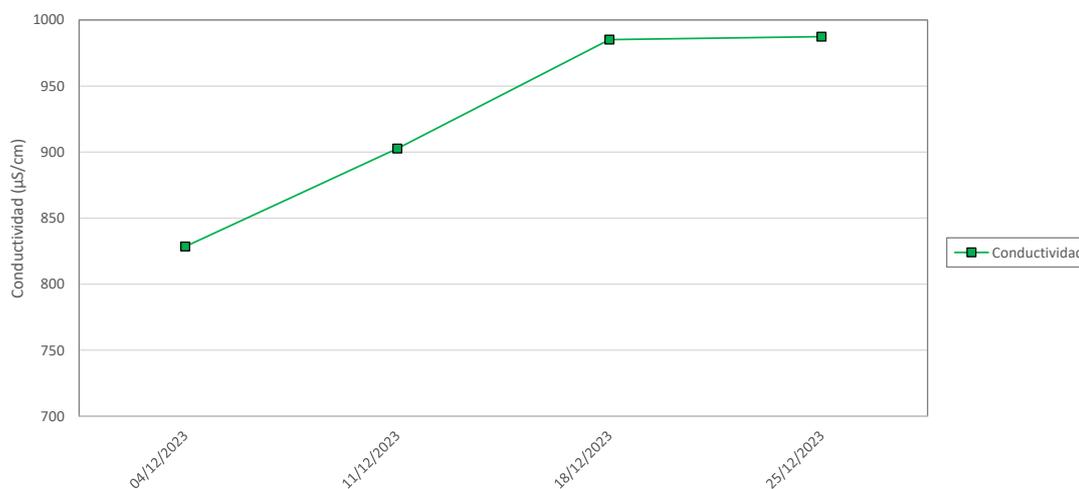


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Diciembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/12/2023	13,64	8,27	828	10,67	9,51	0
11/12/2023	13,49	8,3	903	10,66	11,14	0
18/12/2023	11,92	8,29	985	11,18		0
25/12/2023	9,58	8,35	987	11,74	5,88	0

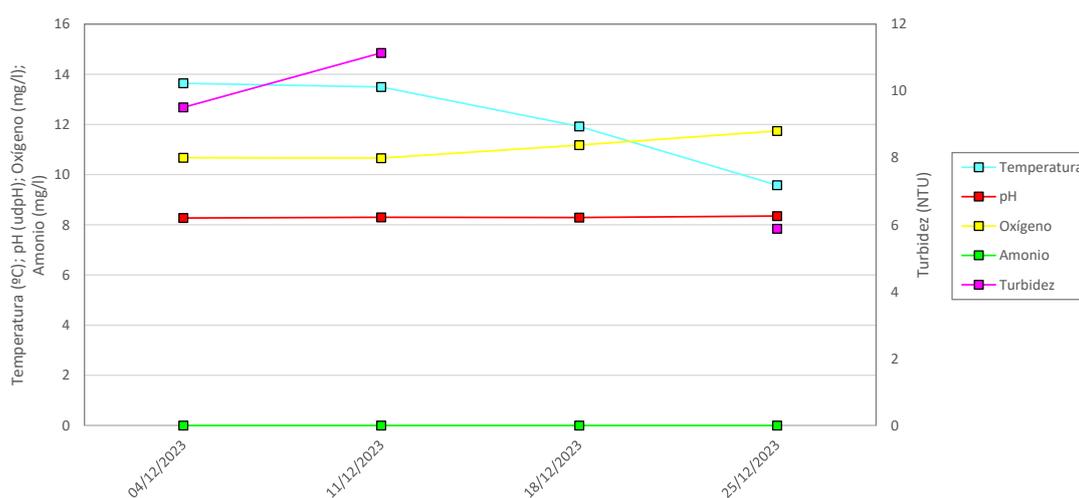

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.