
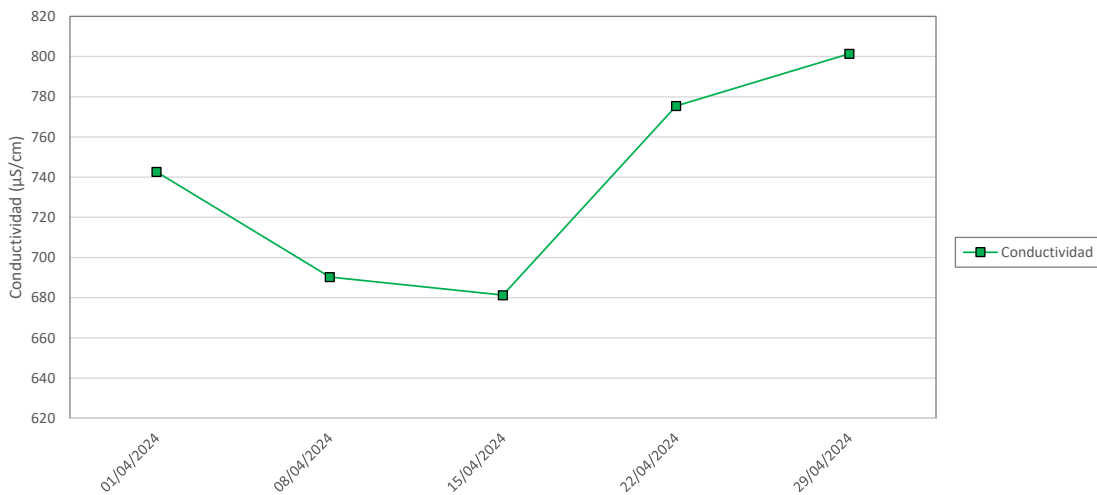


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Abril

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/04/2024	17,03	8,18	742,63	8,98	29,84	0,00
08/04/2024	16,7	8,27	690,28	9,5	29,11	0,00
15/04/2024	17,63	8,24	681,31	9,13	37,58	0,00
22/04/2024	17,56	8,21	775,45	9,24	38,48	0,00
29/04/2024	17,16	8,23	801,44	9,44	35,34	0,00

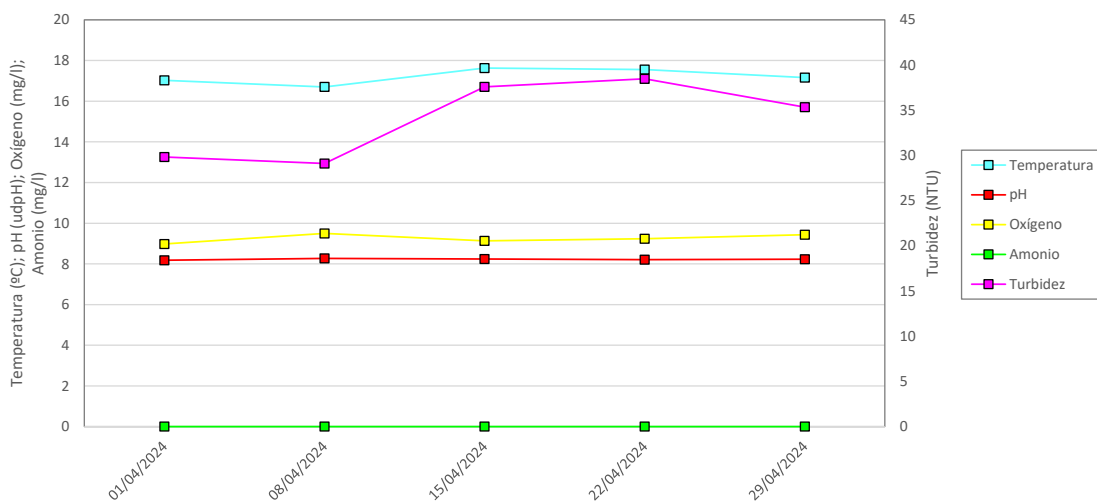

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.