
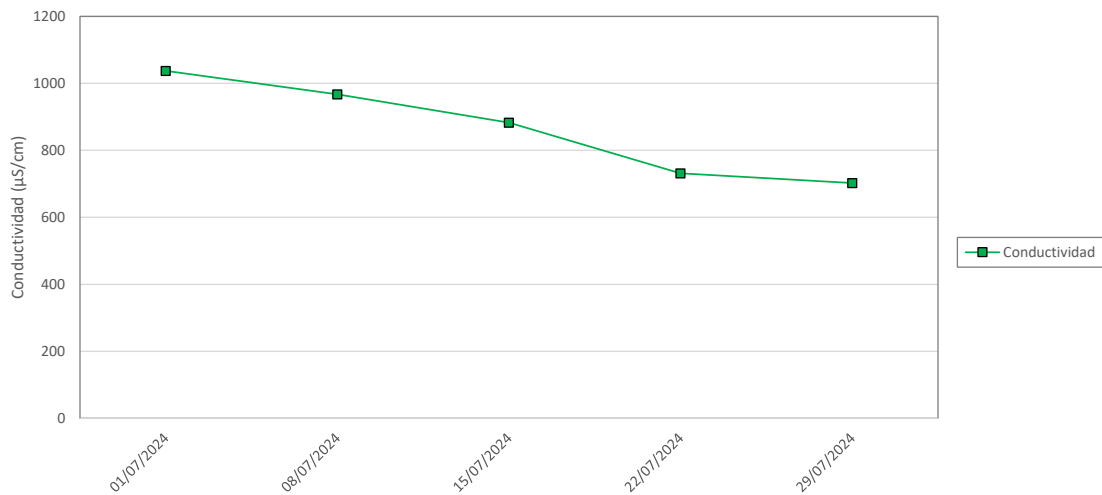


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Julio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/07/2024	23,61	8,29	1037,38	7,62	59,99	0,00
08/07/2024	24,71	8,27	967,05	7,35	83,51	0,00
15/07/2024	23,82	8,26	883,05	7,1	97,6	0,00
22/07/2024	23,98	8,07	731,61	7,46	67,55	0,00
29/07/2024	24,38	8,14	702,53	7,67	73,22	0,00

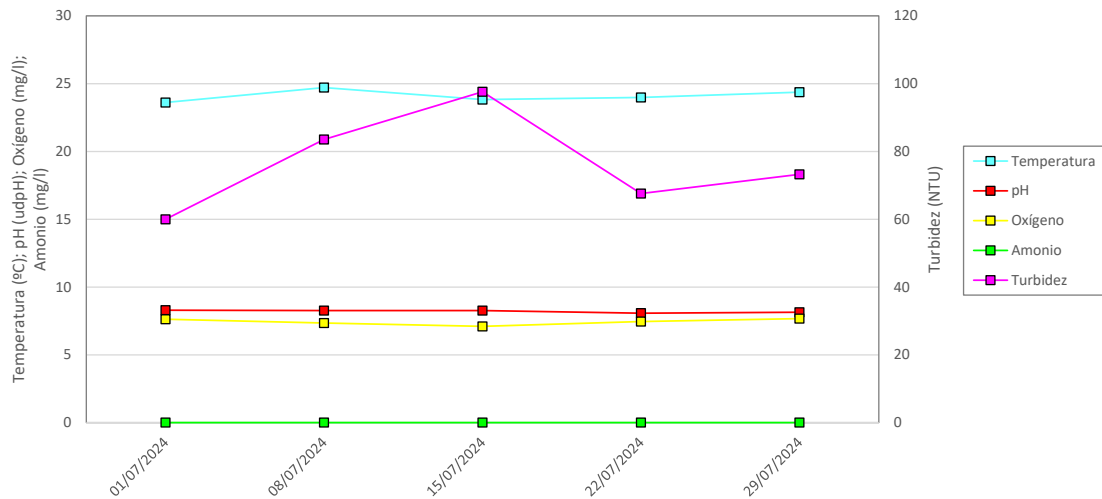

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.