
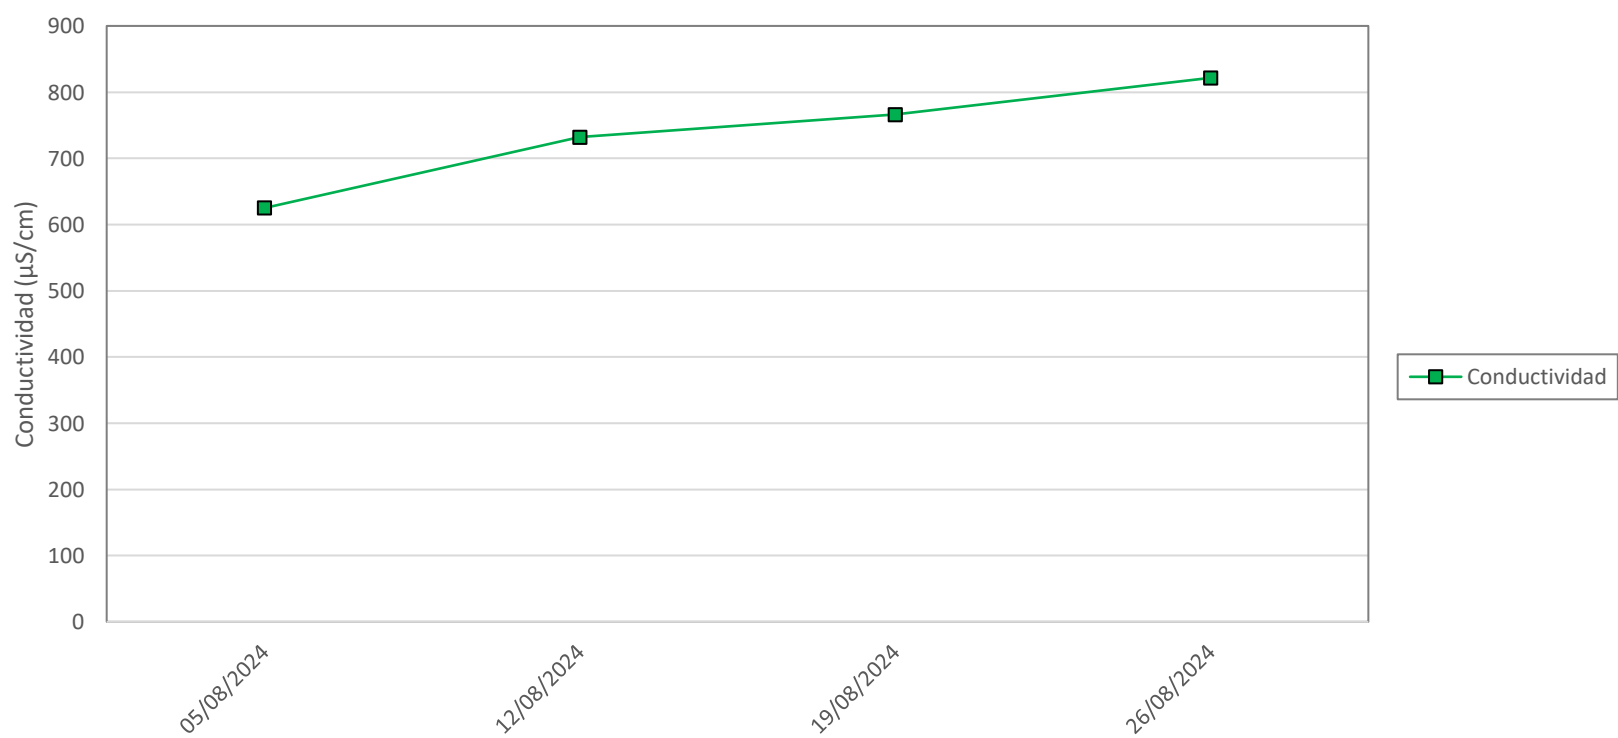


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Agosto

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/08/2024	23,32	8,13	624,97	7,43	63,29	0,00
12/08/2024	24,23	8,13	732,07	7,61		0,00
19/08/2024	24,28	8,12	766,4	7,5	75,98	0,00
26/08/2024	23,98	8,13	821,6	7,37	71,65	0,00

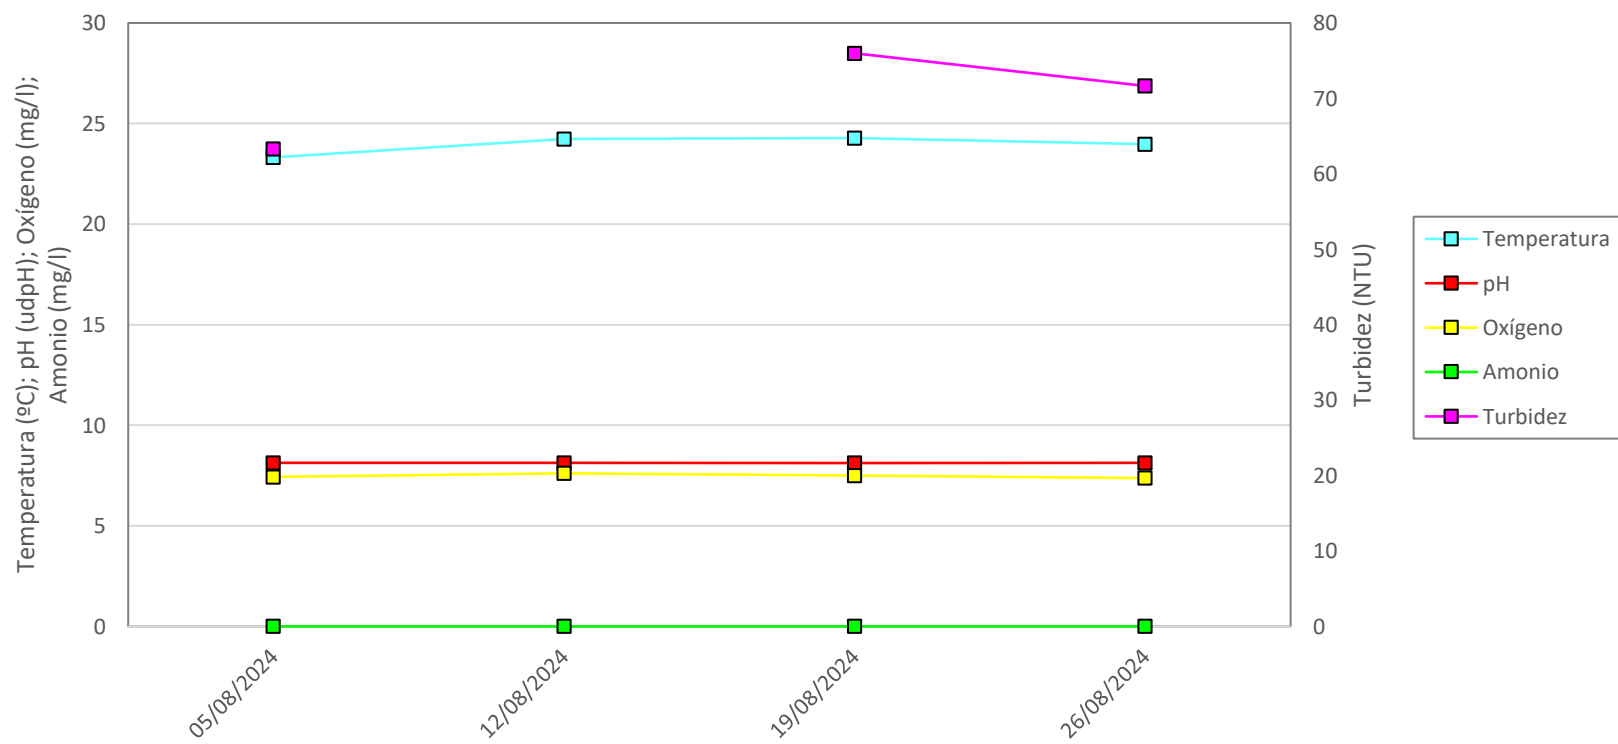

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.