
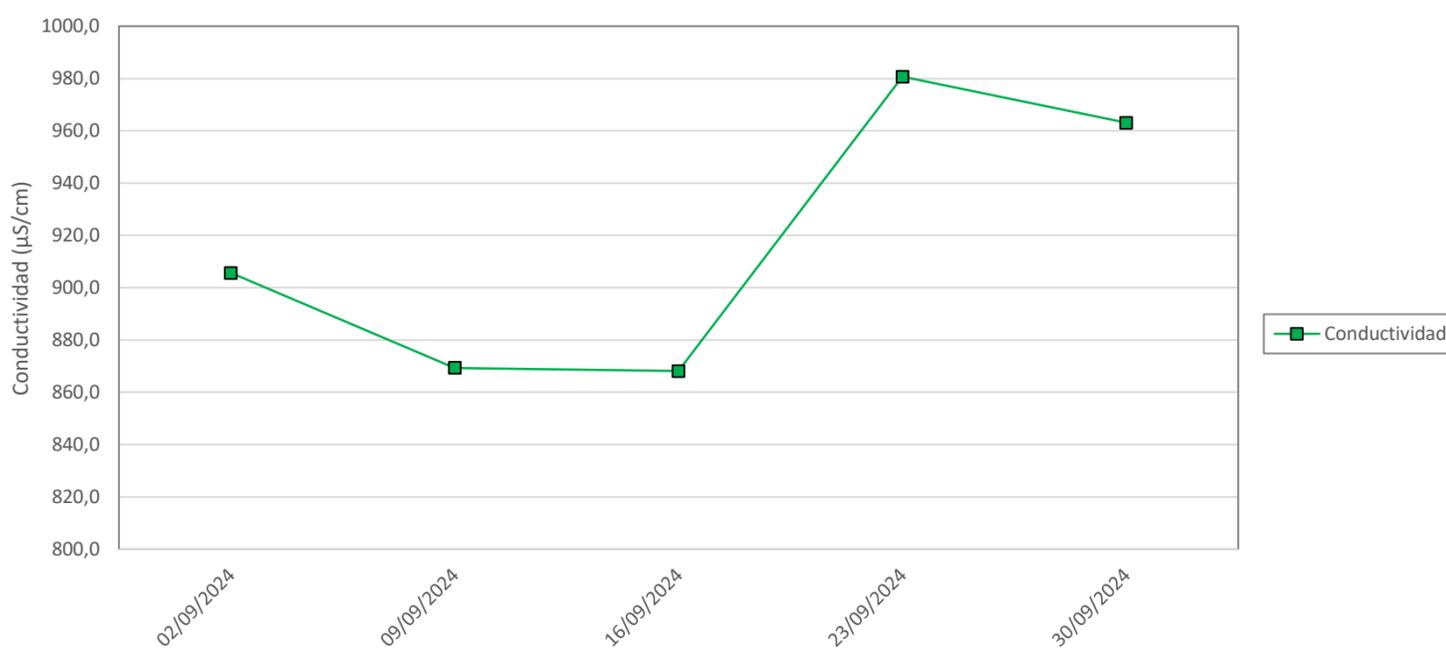


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Septiembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/09/2024	24,5	8,14	905,7	7,72	77,3	0,00
09/09/2024	23,5	8,16	869,3	8,06	66,5	0,00
16/09/2024	22,1	8,12	868,1	7,92	112,2	0,00
23/09/2024	21,5	8,14	980,7	7,91	94,9	0,00
30/09/2024	21,6	8,19	963,1	8,09	73,4	0,00

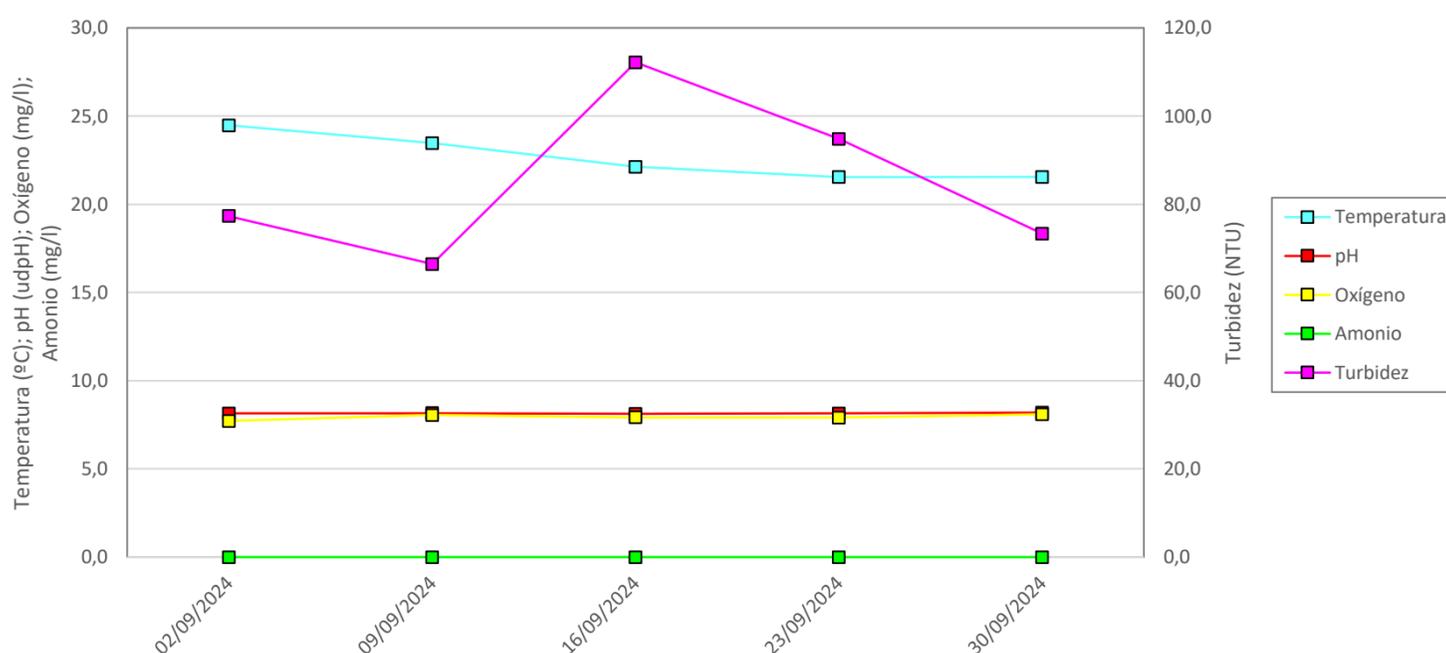

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.