
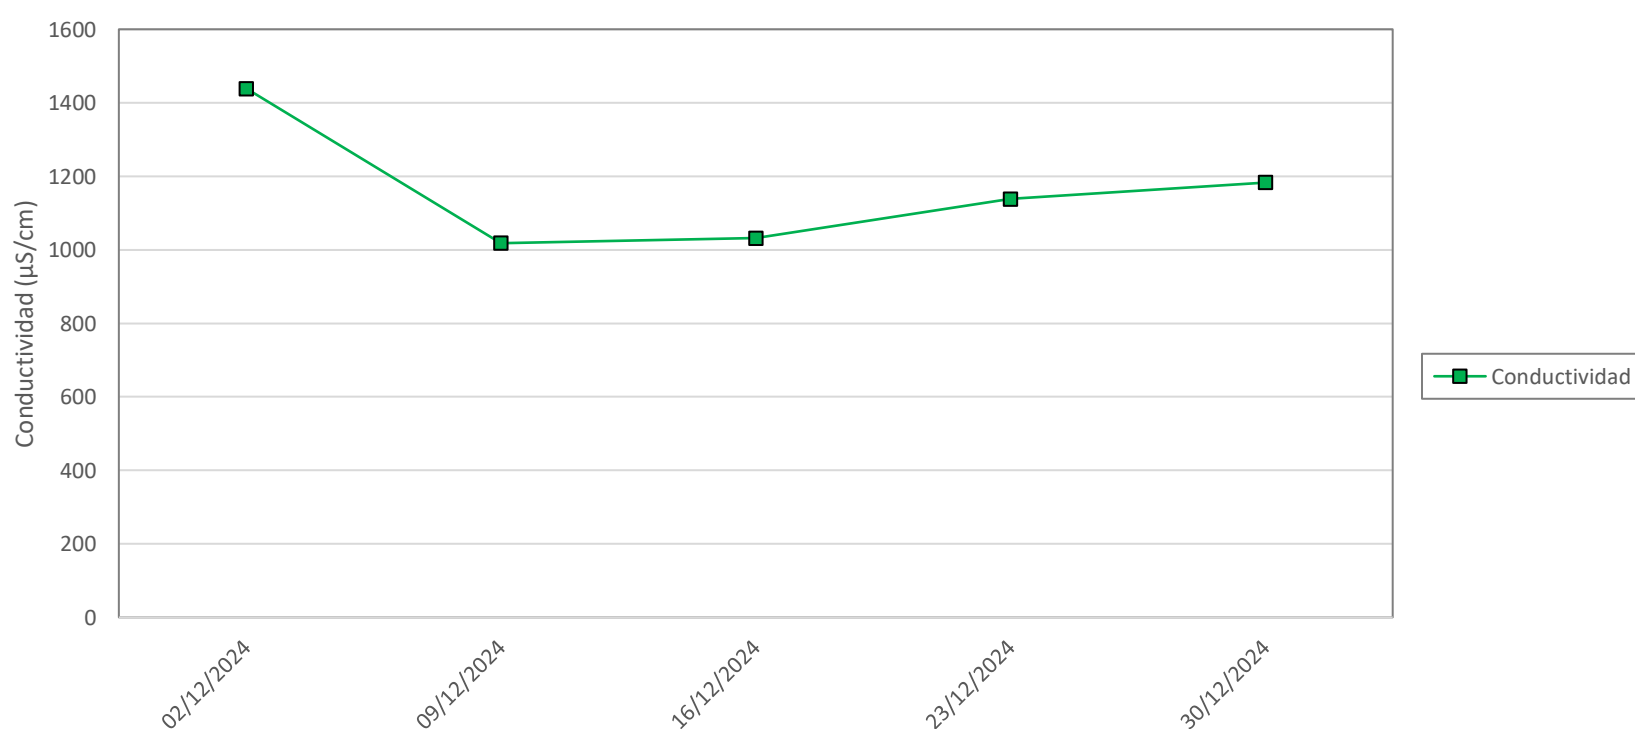


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Diciembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/12/2024	14,84	8,35	1439	9,79	52,65	0,00
09/12/2024	13,07	8,37	1018	10,44	44,26	0,00
16/12/2024	12,41	8,39	1032	10,69	29,3	0,00
23/12/2024	12,28	8,39	1139	10,67	25,19	0,00
30/12/2024	14,15	8,37	1183	10,06	31,59	0,00

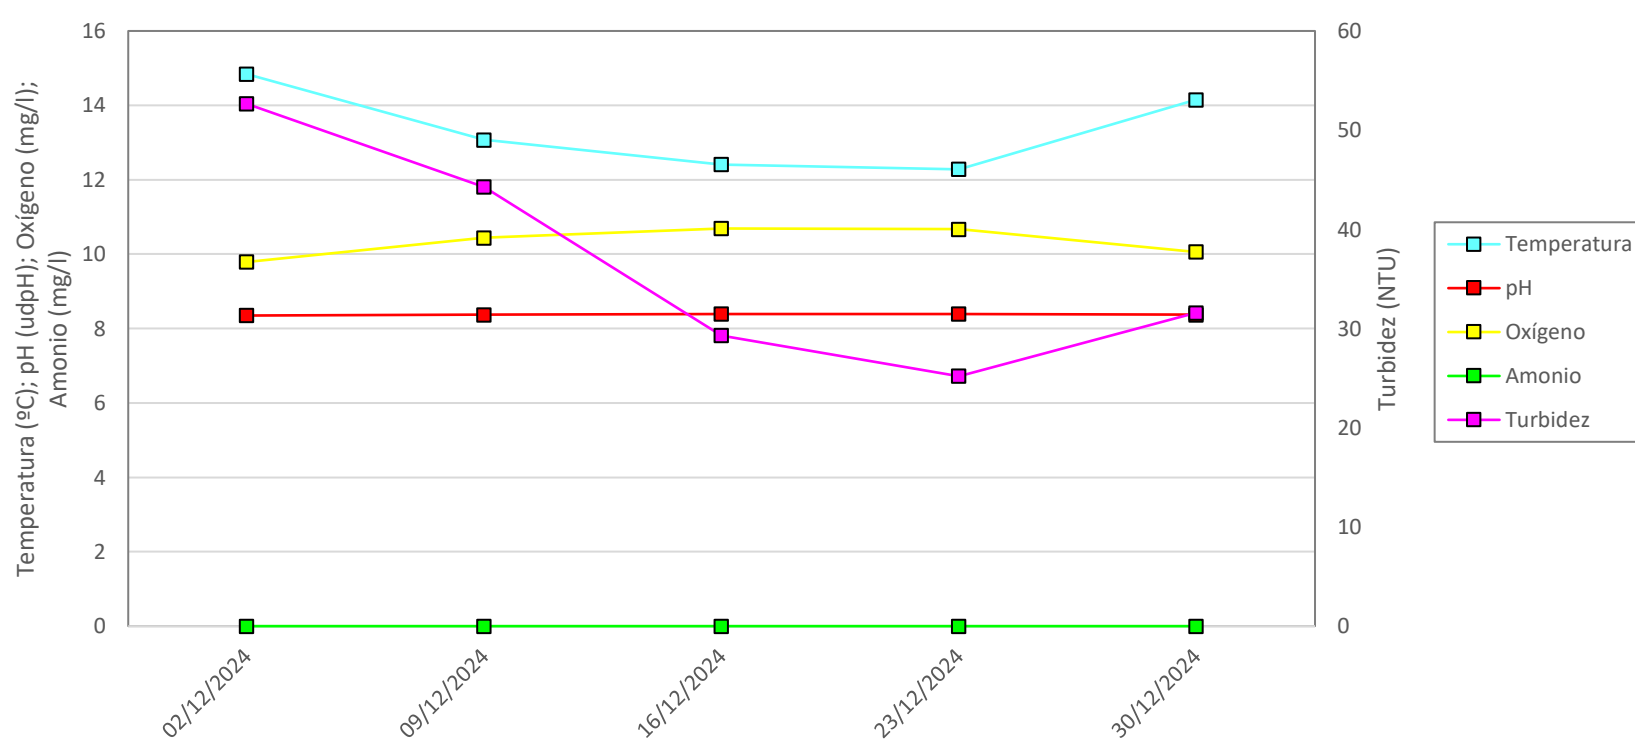

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.